

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: město Žďár


PSČ, místo: 59101

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 592,11 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,73 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: 204,70 m<sup>2</sup>

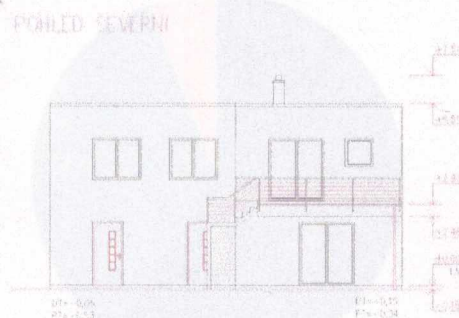


## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

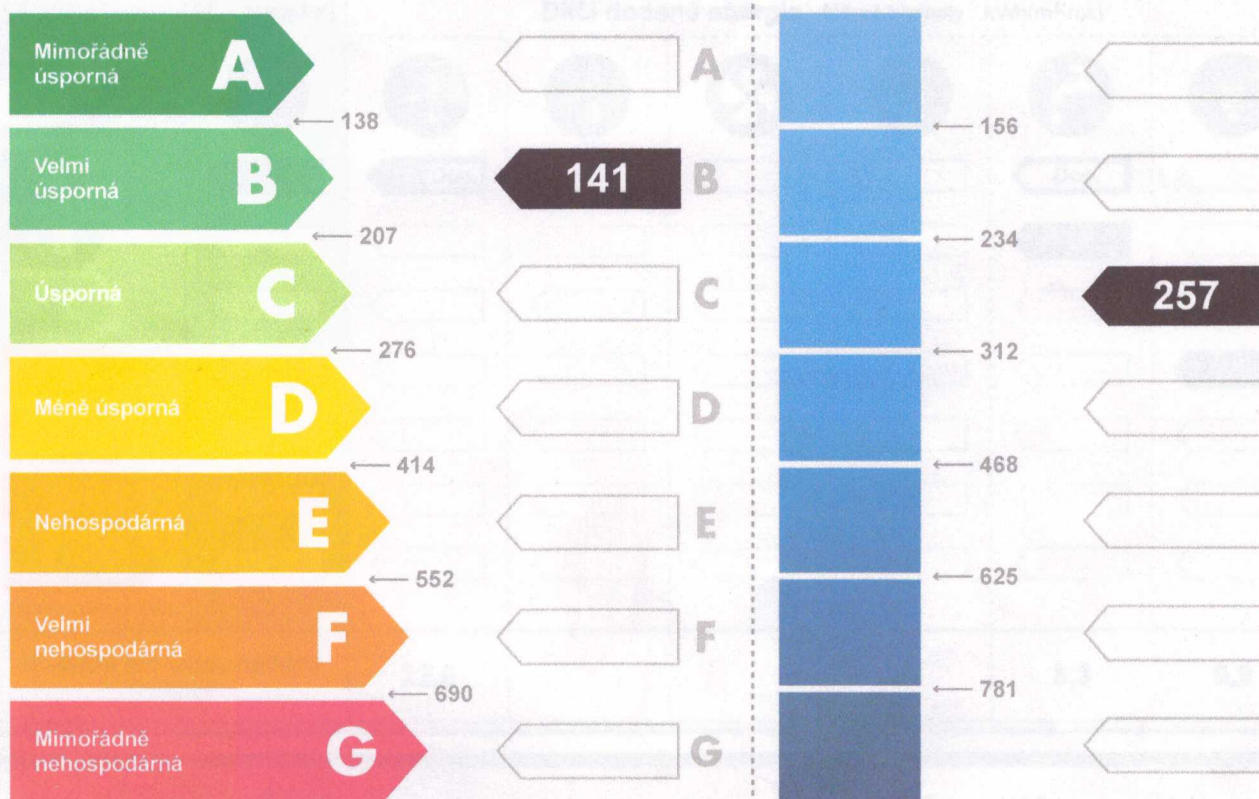

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

28,8

52,5

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro            | Stanovena                           |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/>            |
| Okna a dveře:           | <input type="checkbox"/>            |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/>            |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/>            |
| Vytápění:               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/>            |
| Přípravu teplé vody:    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/>            |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/>            |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) |          |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                   |                                |          |          |         |                 |            |           |
| <b>A</b>                            | 0,25                           | 111 Dop. |          |         |                 | Dop.       |           |
| <b>B</b>                            |                                |          |          |         |                 | 26         |           |
| <b>C</b>                            |                                |          |          |         |                 |            |           |
| <b>D</b>                            |                                |          |          |         |                 |            | 5         |
| <b>E</b>                            |                                |          |          |         |                 |            |           |
| <b>F</b>                            |                                |          |          |         |                 |            |           |
| <b>G</b>                            |                                |          |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně nehospodárná              |                                |          |          |         |                 |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 22,6     |          |         |                 | 5,3        | 0,9       |

Zpracovatel: Ing. Jiří Čapek

Kontakt: 605172723

PENB 19/2019

Osvědčení č.: 1117

Vyhotoveno dne: 12.04.2019

Podpis: