

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Palackého 380-385, Žižkova 386**

PSČ, místo: **541 01 Trutnov**

Typ budovy: **bytový dům**

Plocha obálky budovy: **7470,71 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,35 m²/m³**

Celková energeticky vztázná plocha: **6550,00 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

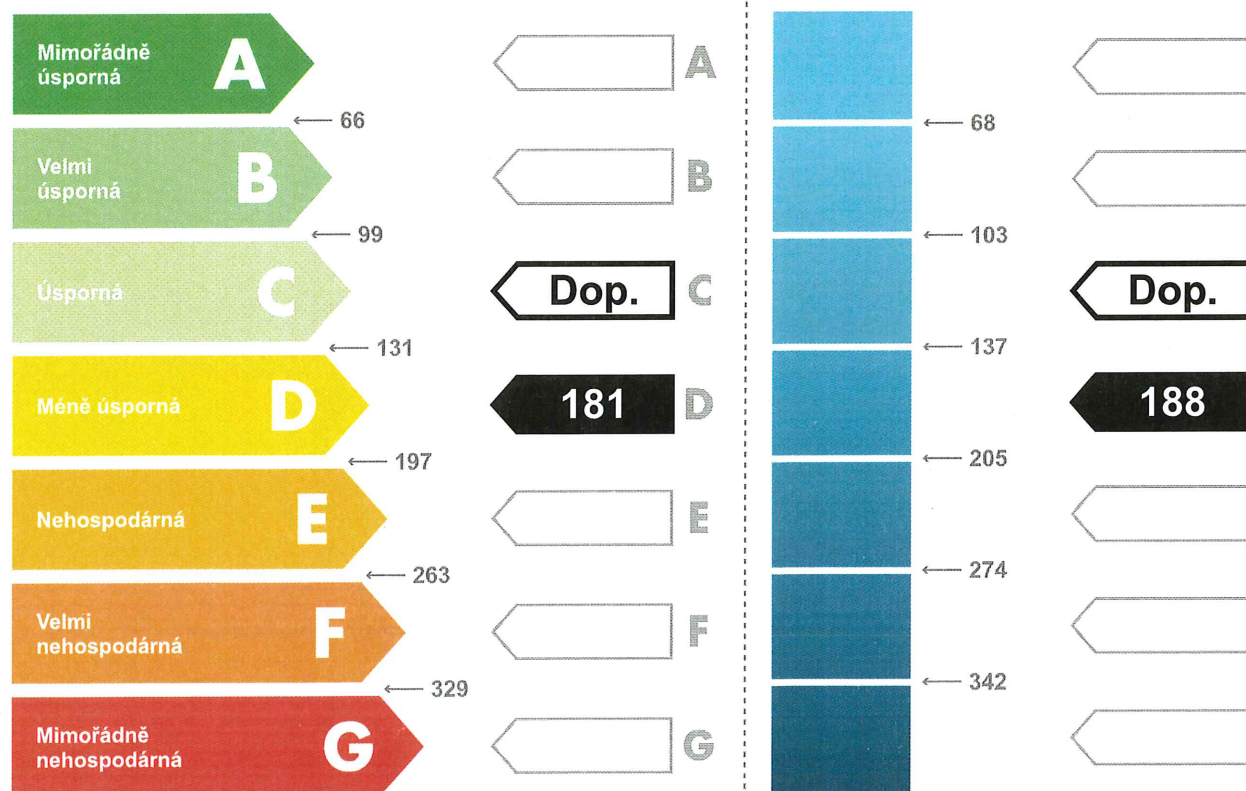

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1182,9


1233,9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

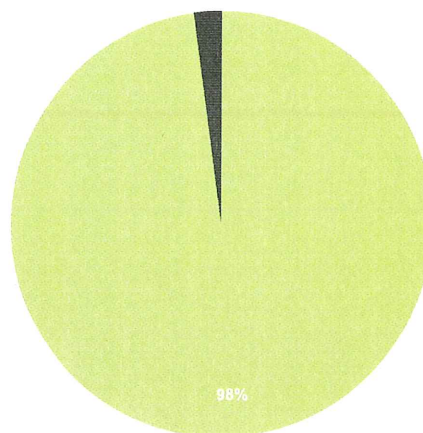

■ Soustava CZT do 50% - 1157,4
■ Elektřina ze sítě - 25,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				23	
D	Dop.						4
E		154					
F	1,00						
G							
Mimofádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1010,8				147,6	24,5

Zpracovatel: Ing. Petr FRINTA

Kontakt: 603910307

pf97@centrum.cz

Osvědčení č.: 112

Vyhotoveno dne: 01.04.2015

Podpis:

